


Snabbguide till Installatörswebben

Här har vi sammanställt den information som behövs för att du som installatör snabbt ska komma igång med vår installatörswebb. För mer detaljerad information hänvisar vi till manualen som du hittar på vår hemsida.

Version 1.0
Publicerad 2025-11-04

Skapa konto


- 🔥 Du som hade konto i vår gamla anslutaportal har automatiskt fått ett nytt konto i installatörswebben
- 🔥 Om du eller ditt företag inte har konto behöver ni ansöka om det på vår sida för installatörer: [Viktig information för dig som elinstallatör](#)

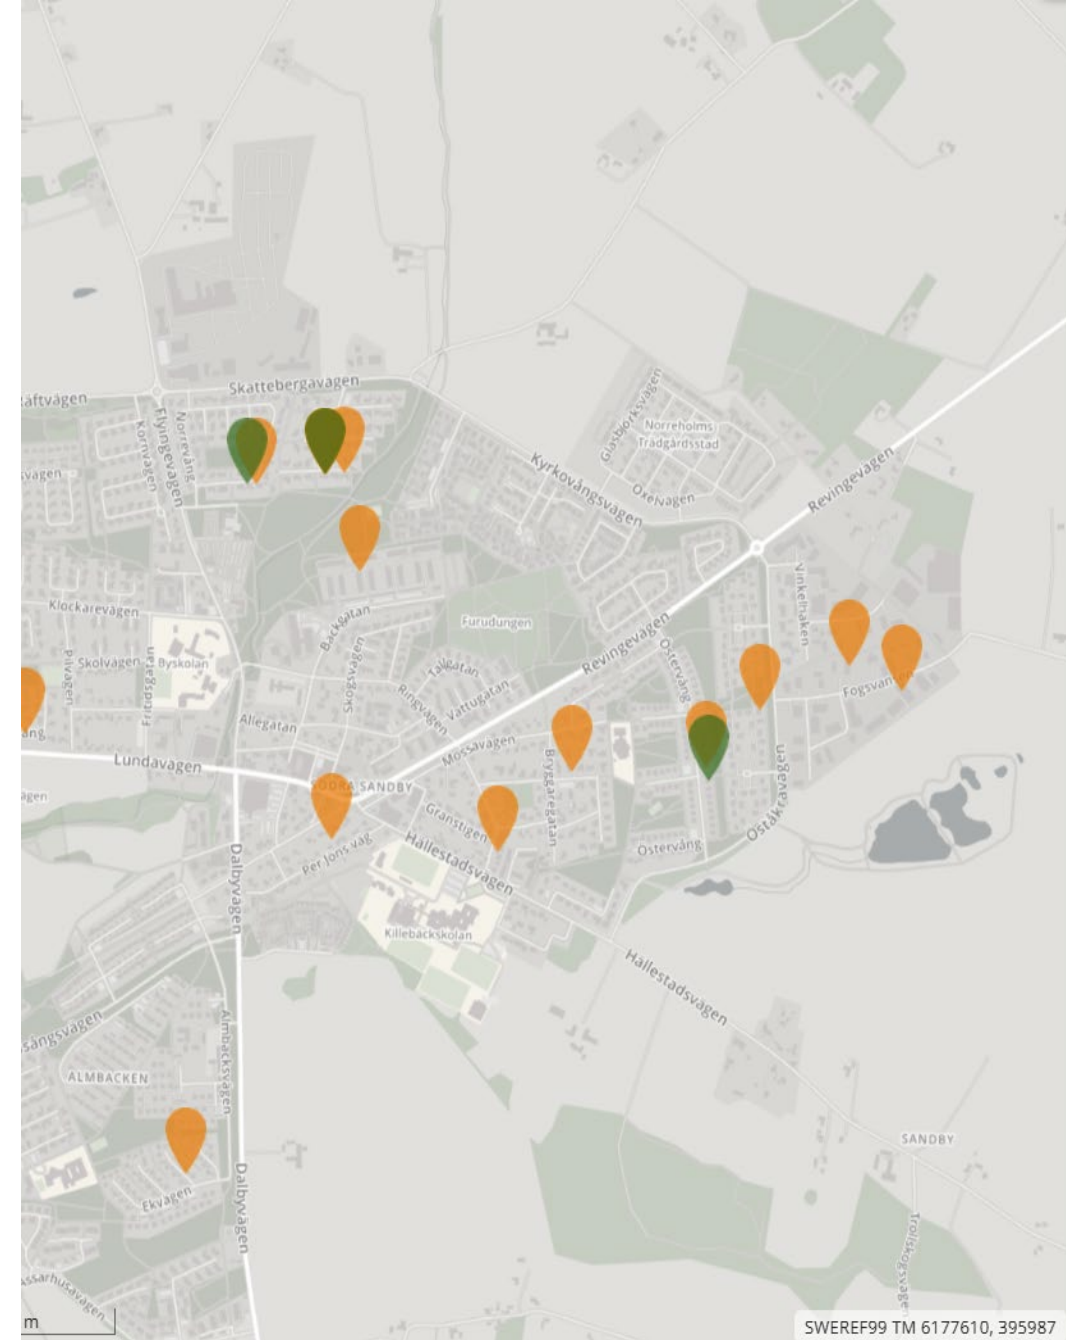

SWEREF99 TM 6177610, 395987

Logga in


- 📍 Du hittar inloggningssidan här: [Inloggning](#)
- 📍 På inloggningssidan loggar du in med
 - Bank-id om du har svenskt personnummer
 - Användarnamn och lösenord om du inte har svenskt personnummer. Denna information ska du ha fått i ett mail av oss i samband med systembytet.
- 📍 Observera att sidan inte har stöd för Internet Explorer!

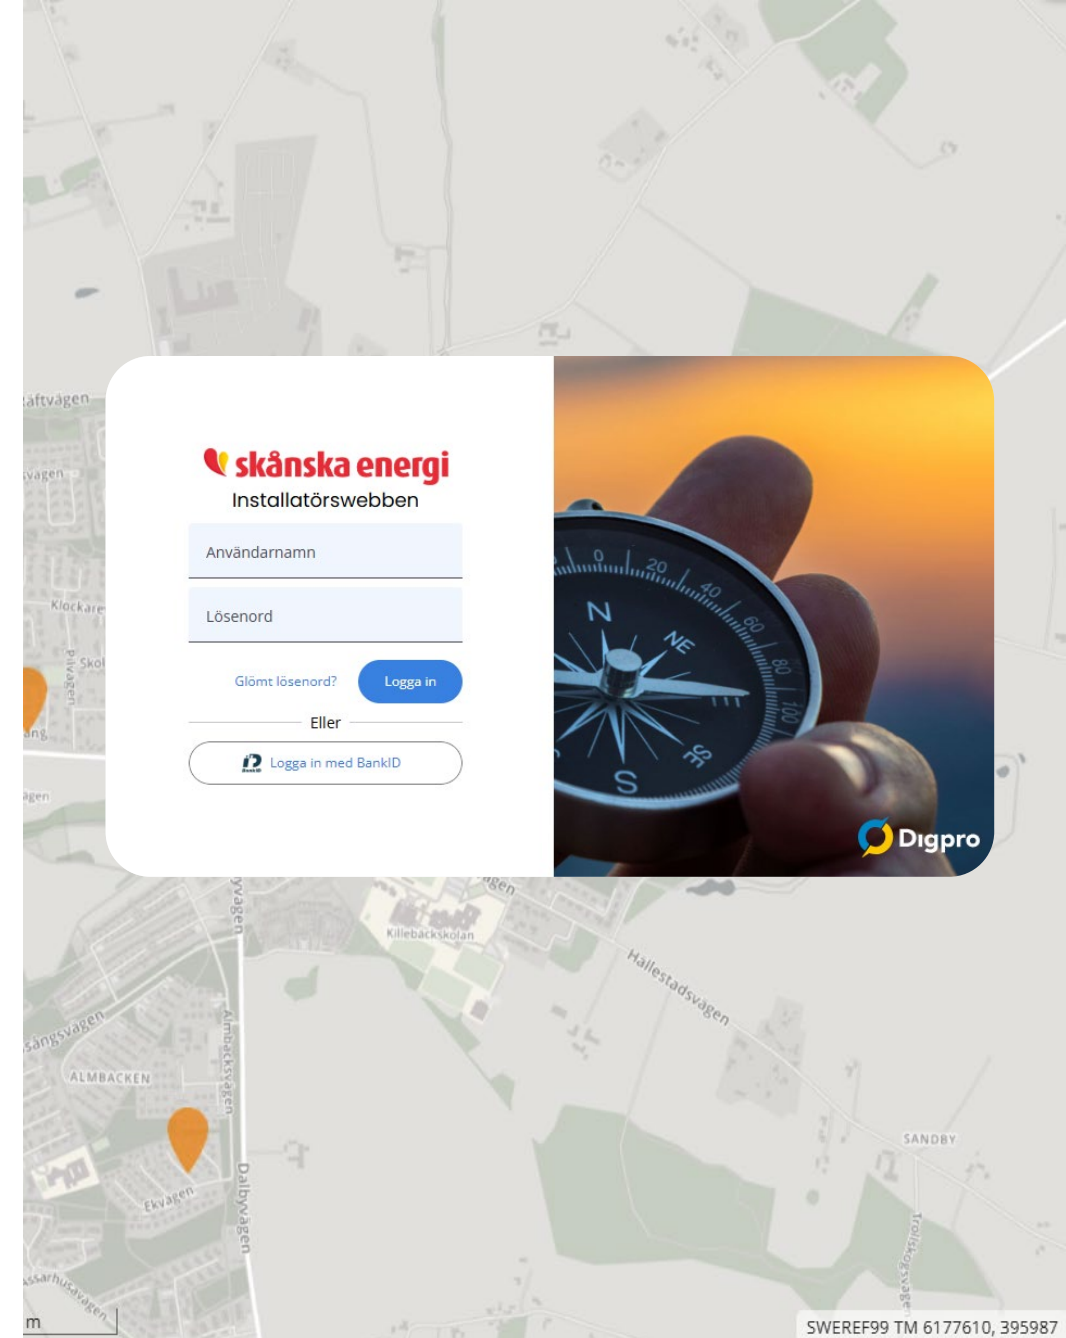

SWEREF99 TM 6177610, 395987

Startsidan

- 🔔 När du loggat in visas en kartvy med kartnålar med olika färger beroende på status på ärendet
- 🔔 Till höger i vyn visas menyval för att hantera och titta på ärenden i olika stadier
- 🔔 Till vänster finns ett sökfält där man kan söka på fastighetsbeteckningar och adresser
- 🔔 Via hamburgermenyn bredvid sökfältet kommer man till en meny där man kan hantera sitt konto, kartans utseende samt hitta manualer och hjälpavsnitt.

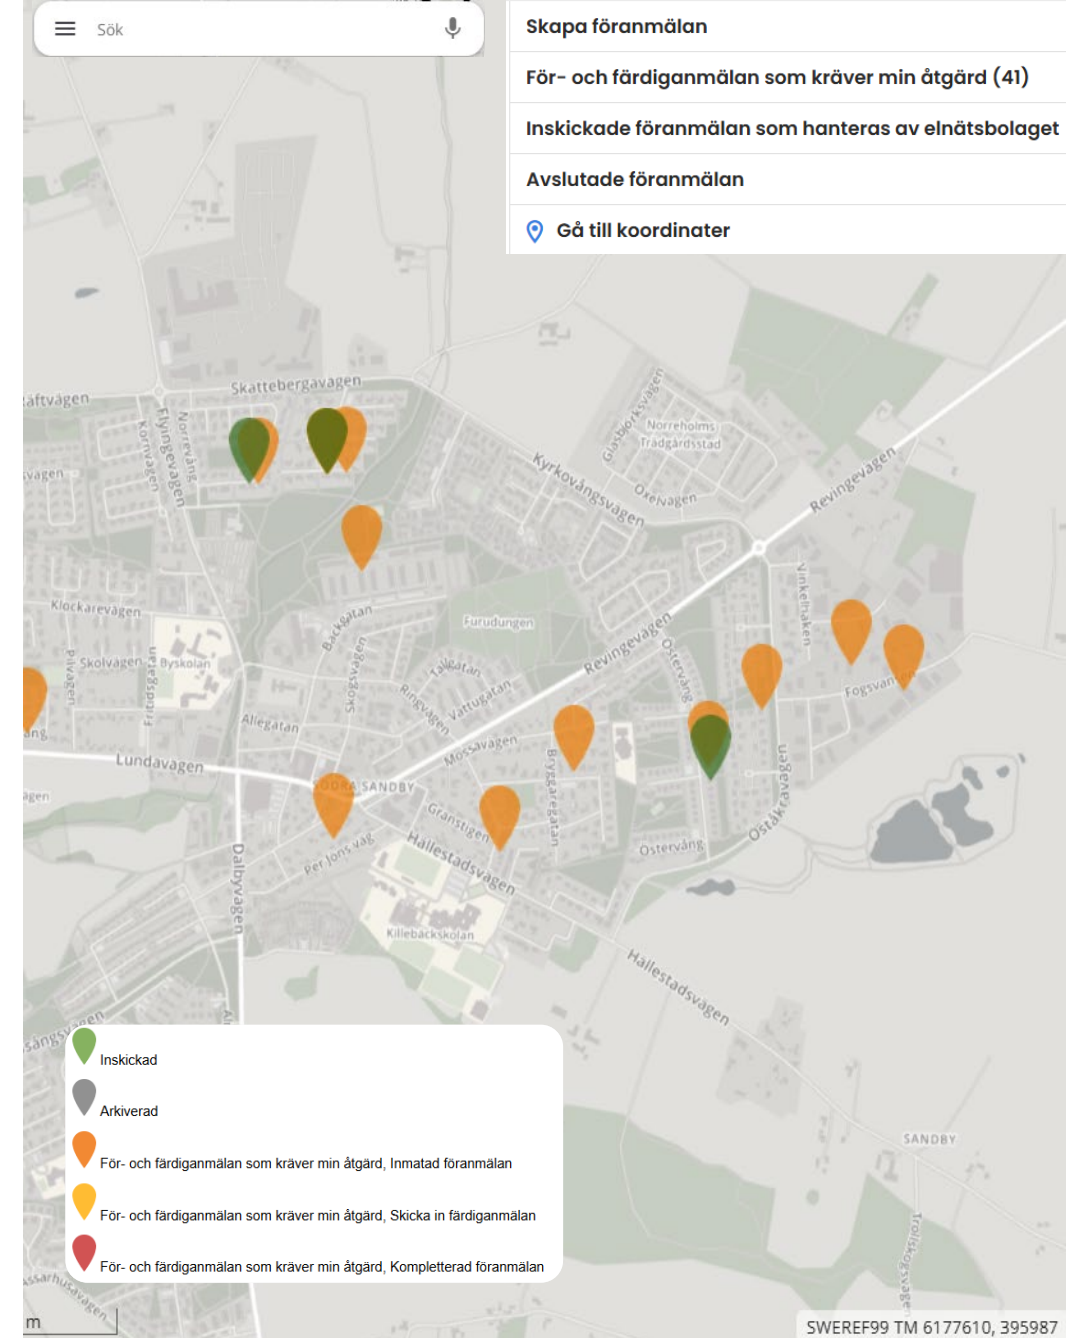

Skapa en föransmälning

- 🔥 Använd sökfältet (sök på fastighetsbeteckning eller adress) eller navigera i kartan för att söka upp plsten du vill göra föransmälning för
- 🔥 Tryck på **Skapa föransmälning** i den högra menyn
- 🔥 Välj ansökningstyp och underkategori
(Titta i tabellen på följande sidor för mer information om de olika alternativen)
- 🔥 För nyanslutningar: Tryck på **Placera i karta** och placera på aktuell plats i kartan
- 🔥 För befintliga anläggningar anges EAN, mätare eller ID. Tryck sedan på **Sök befintlig**

Sök

Skapa föransmälning

För- och färdigföransmälning som kräver min åtgärd (41)

Inskickade föransmälning som hanteras av elnätbolaget

Avslutade föransmälning

📍 Gå till koordinater

← Skapa föransmälning

Välj ansökningstyp
Nyanslutning

Välj ansökningstyp
Direktmätning 16-63 A

☐ Kopiera från befintlig ansökan

Placera i karta Avbryt

← Skapa föransmälning

Välj ansökningstyp
Säkringsändring


Välj ansökningstyp
Nedsäkring Direktmätning 16-63 A

EAN, mätare eller ID

Sök befintlig

SWEREF99 TM 6177610, 395987

Nyanslutning	
Ny anslutning med ny servis till elnätet	
Undertyp	Beskrivning
Direktmätning, 16-63 A	Lågspänningsanslutning med säkringsstorlek 16-63 A. Dokument som ska bifogas: Situationsplan. OBS! Vid flera mätare komplettera med föransmälan Utökning med en eller flera mätare .
Trafomätning, 80-800 A	Lågspänningsanslutning med säkringsstorlek 80-800 A. Dokument som ska bifogas: Situationsplan, Enlinjeschema, Frontskiss. OBS! Vid flera mätare komplettera med föransmälan Utökning med en eller flera mätare .
Utökning med en eller flera mätare	
Uppsättning av en eller flera nya mätare	
Undertyp	Beskrivning
Utökning med en eller flera mätare	Sätta upp en eller flera nya mätare. OBS! Denna ärendetyp väljer du: Om det redan finns en föransmälan angående nyanslutning. Om det redan finns serviskabel till huskroppen. Dokument som ska bifogas: Flera mätare Krävs en utökning av servissäkringen så gör du en separat anmälan för denna.
Återanslutning	
Anslutning på en servis som varit bortkopplad och ska återanslutas till elnätet	
Undertyp	Beskrivning
Direktmätning 16-63 A	Lågspänningsanslutning med säkringsstorlek 16-63 A. Dokument som ska bifogas: Situationsplan
Trafomätning 80-800 A	Återanslutning lågspänning med säkringsstorlek 80-800 A. Dokument som ska bifogas: Situationsplan, Enlinjeschema, Frontskiss.

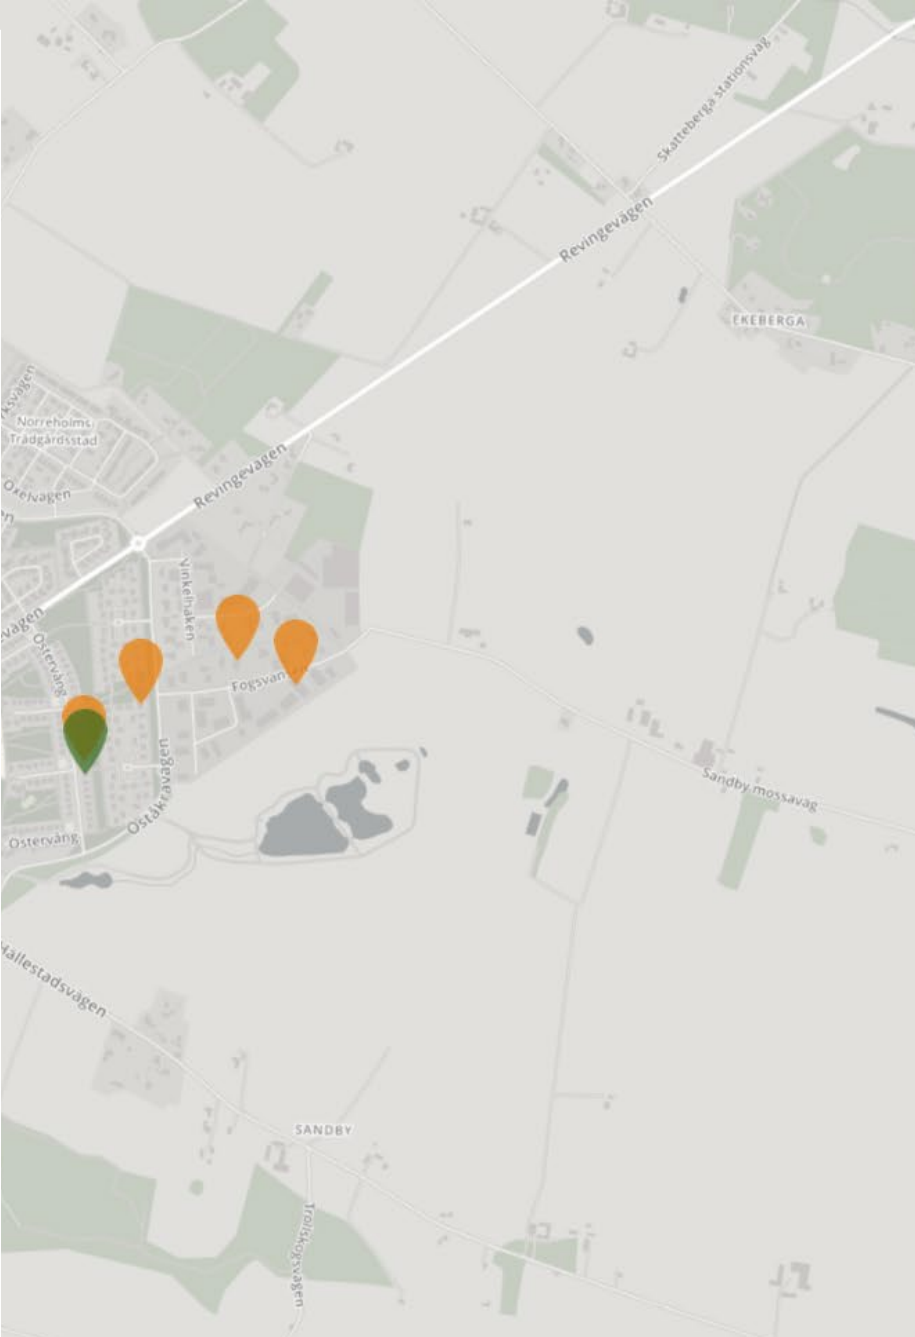


Anslutning till elnätet som bara ska finnas under en begränsad tid, t ex byggström eller evenemangs-el

Undertyp	Beskrivning
Direktmätning 16-63 A	Lågspänningsanslutning med säkringsstorlek 16-63 A.
Trafomätning 80-800 A	Lågspänningsanslutning med säkringsstorlek 80-800 A. Glöm inte att ange byggsåpets storlek på trafo i föransmälan.


Ändring på storleken av mätarsäkring eller servissäkring

Undertyp	Beskrivning
Nedsäkring, Direktmätning 16-63 A	Nedsäkring 16-63 A. OBS! Ska mätaren flyttas i samband med säkringsändringen så anmäler du det separat som en servisändring.
Nedsäkring, Trafomätning 80-800 A	Nedsäkring 80-800 A. OBS! Ska mätaren flyttas i samband med säkringsändringen så anmäler du det separat som en servisändring.
Uppsäkring LSP	Uppsäkring lågspänning. Dokument som ska bifogas: Vid ombyggnad från direktmätning till trafomätning ska Enlinjeschema och Frontskiss bifogas. OBS! Ska mätaren flyttas i samband med säkringsändringen så anmäler du det separat som en servisändring.


Flytt/Byte/Servis-ändring	
Flytt av anslutningspunkt eller byte av mätartavla. T ex flytt av mätare till kabelmätarskåp	
Undertyp	Beskrivning
Flytt av mätare/Servisändring	Flytta anslutningspunkten till en ny placering. Flytta kundens befintliga servis. Dokument som ska bifogas: Situationsplan Vid förändring av omätt anläggning ska följande uppgifter ingå i föranmälan: - Beskrivning av befintlig anläggning och planerad förändring - Information om anslutningspunktens nuvarande status (omätt/mätt) - Eventuell förekomst av flera abonnenter eller gemensamma anläggningsdelar - Uppgifter om behov av schakt, flytt av mätarskåp eller annan påverkar på nätägarens anläggning
Byte mätartavla	Byte av mätartavla på befintlig servis. Dokument som ska bifogas: Situationsplan
Produktionsanläggning	
Komplettering av befintlig produktionsanläggning	
Undertyp	Beskrivning
Utöka befintlig anläggning med batteri, LSP	Komplettera befintlig anläggning med: - Ny produktionsanläggning i form av endast batteri - Utöka befintlig produktionsanläggning med batteri - Byta växelriktare på befintlig produktionsanläggning. Signering av ALP-blankett kan skickas till kund i samband med skapad föranmälan.

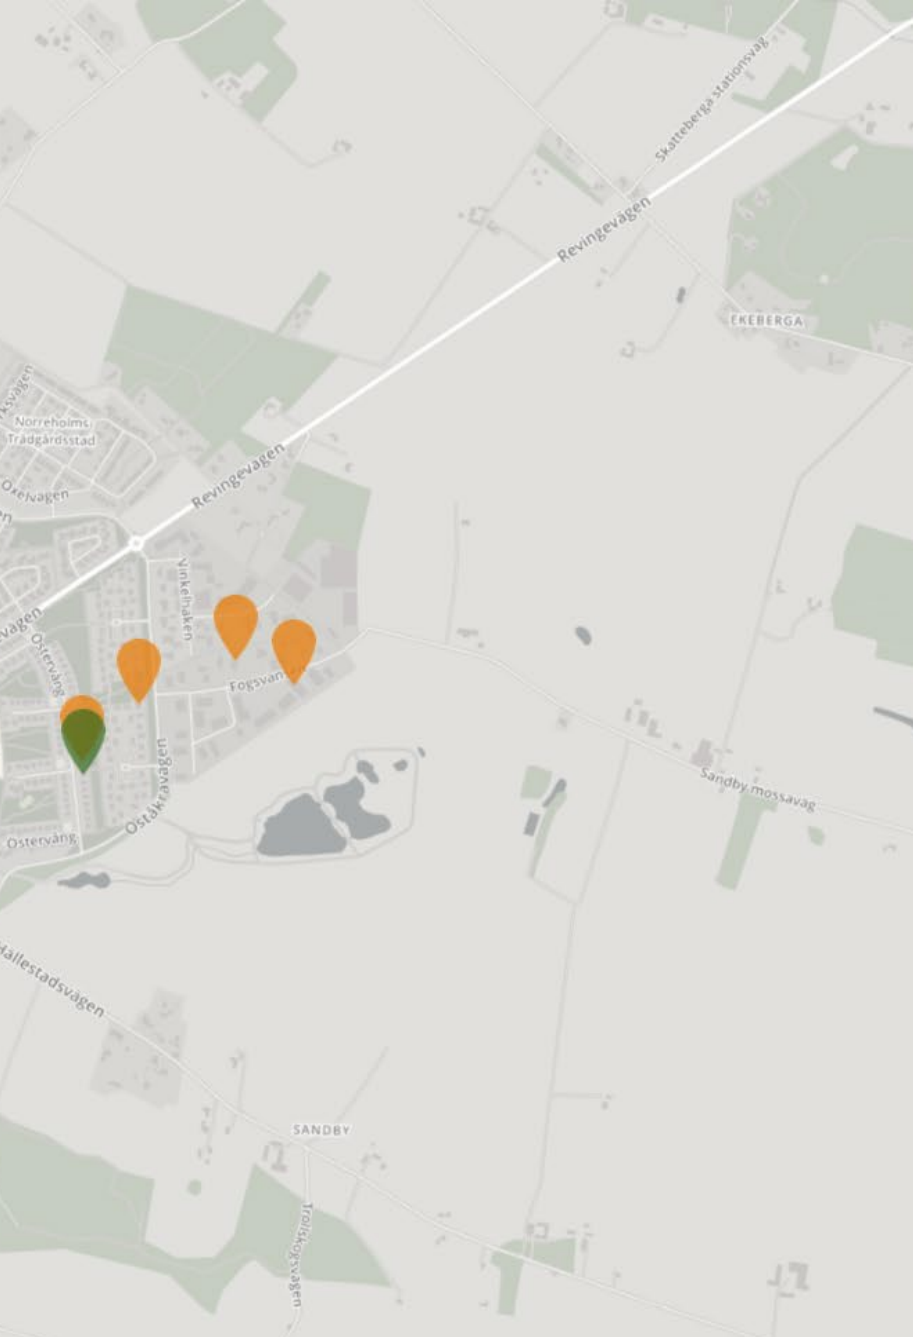

Produktionsanläggning forts. Komplettering av befintlig produktionsanläggning	
Undertyp	Beskrivning
Utöka befintlig anläggning med batteri, LSP	Komplettera befintlig anläggning med: - Ny produktionsanläggning i form av endast batteri - Utöka befintlig produktionsanläggning med batteri - Byta växelriktare på befintlig produktionsanläggning. Signering av ALP-blankett kan skickas till kund i samband med skapad föranmälan.
Utöka befintlig anläggning med produktion och batteri, LSP	Komplettera befintlig anläggning med: Ny produktionsanläggning med kompletterande batteri Signering av ALP-blankett kan skickas till kund i samband med skapad föranmälan.
Utöka befintlig anläggning med produktionsanläggning, LSP	Komplettera befintlig anläggning med: - Ny produktionsanläggning utan batteri - Utökning av befintlig produktionsanläggnings uteffekt till nätet. Signering av ALP-blankett kan skickas till kund i samband med skapad föranmälan.
Installera reservkraft, LSP	Komplettera befintlig lågspänningsanläggning med en reservkraftanläggning kategori 1-4. Dokument som ska bifogas: Enlinjeschema, Jordelektrodsutförande.
Bruten plombering Plomberingar har brutits i elanläggningen t ex i samband med servicearbete	
Undertyp	Beskrivning
Flera mätare	Brutit plomberingar i elanläggningen för flera mätare. OBS ange anläggnings-id för aktuella anläggningar i meddelanderutan eller bifoga ett dokument med dessa.
LSP	Brutit plomberingar i elanläggningen för en mätare (LSP)

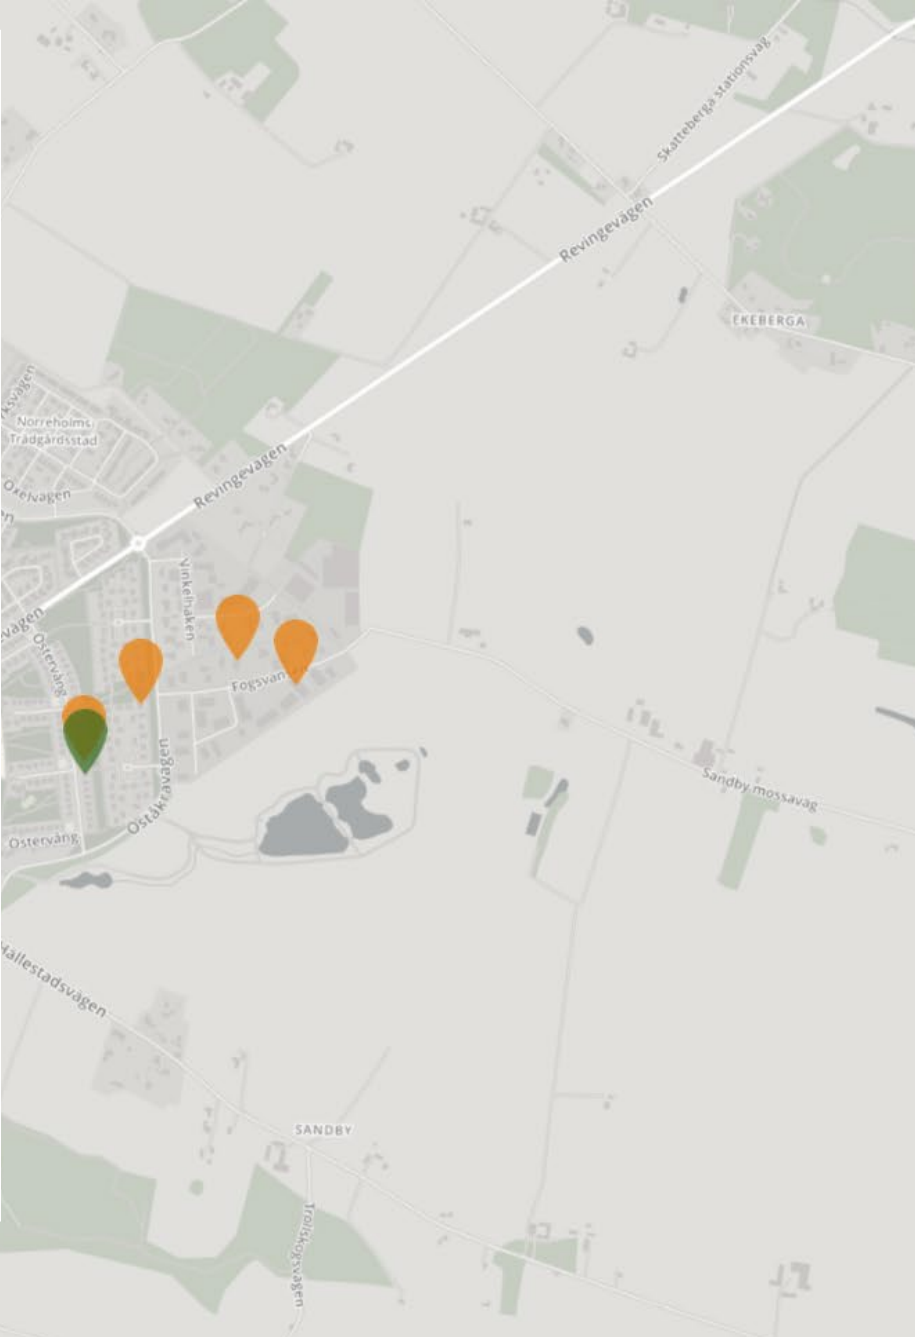


Bortkoppling	
Bortkoppling av servis och nertagning av mätare, bortkoppling samt nedtagning av flera mätare, servisbrytning	
Undertyp	Beskrivning
Tillfällig anläggning	Bortkoppling och avslut av en tillfällig anläggning.
En LSP mätare	Bortkoppling av servis och nertagning av mätare. Nedtagning av en mätare där servis ej ska bortkopplas.
Flera mätare	Bortkoppling samt nedtagning av flera mätare. Nedtagning flera mätare i samband med IMB mätning. Kopia på stämmobeslut för de flerfamiljshus/bostadsrättsföreningar som vill gå över till IMD ska bifogas i föranmälan. OBS ange anläggnings-id för aktuella anläggningar i meddelanderutan eller bifoga ett dokument med dessa.
Servisbrytning	Tillfällig brytning av servis. Vår montör bryter och återansluter samma dag.
Högspänning (HSP), befintlig anläggning	
Ändring på en befintlig HSP-anläggning	
Undertyp	Beskrivning
Säkringsändring, effektändring HSP	Förändring effektuttag på högspänningsanslutning. Dokument som ska bifogas: Situationsplan, Ritning på transformator, Enlinjeschema. OBS! I högspänningsärenden ska kunden först göra en <i>förfrågan om anslutningsindikation</i> innan installatören skickar in föranmälan. Länk till formuläret finns på Skånska Energis hemsida: Förfrågan anslutning av anläggning i Skånska Energis elnät.

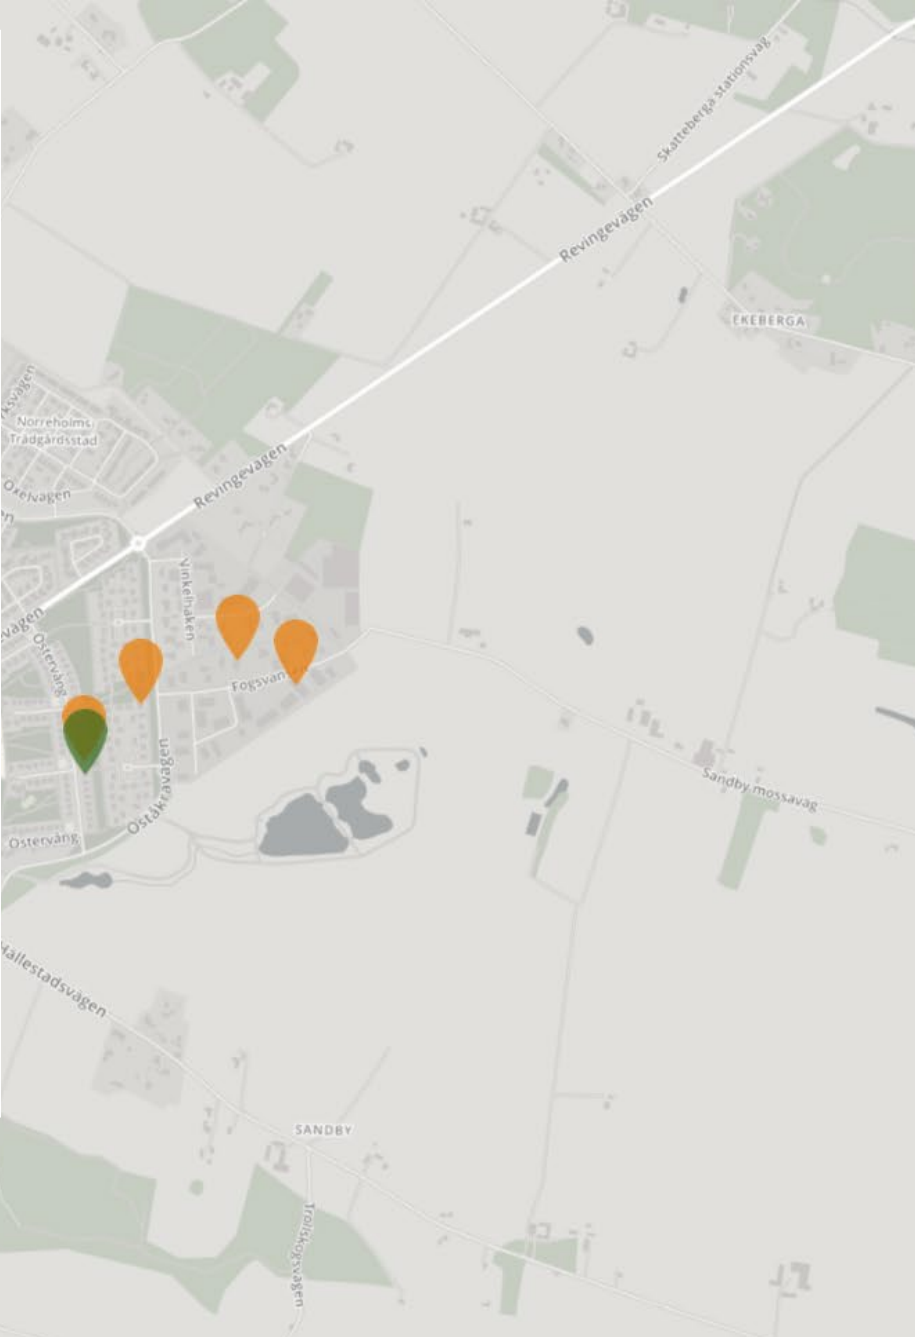

Höghspänning (HSP), ny anläggning

Anslutning av ny HSP-anläggning

Undertyp	Beskrivning
Nyanslutning, HSP	Höghspänningsanslutning. Dokument som ska bifogas: Situationsplan; Ritning på transformator, Enlinjeschema. OBS! I höghspänningsärenden ska kunden först göra en förfrågan om anslutningsindikation innan installatören skickar in föransökan. Länk till formuläret finns på Skånska Energis hemsida: Förfrågan anslutning av anläggning i Skånska Energis elnät.
Tillfällig servis, HSP	Tillfällig höghspänningsanslutning. Dokument som ska bifogas: Situationsplan, Ritning på transformator, Enlinjeschema. OBS! Maximalt 2 års tillfällig servis, därefter blir den tillfälliga servisen permanent.
Ny produktionsanläggning, HSP	Komplettera befintlig höghspänningsanläggning med produktionsanläggning. Dokument som ska bifogas: AMP, uppdaterat enlinjeschema med NUS-skydd. OBS! I höghspänningsärenden ska kunden först göra en förfrågan om anslutningsindikation innan installatören skickar in föransökan. Länk till formuläret finns på Skånska Energis hemsida: Förfrågan anslutning av anläggning i Skånska Energis elnät.
Installera reservkraft, HSP	Komplettera befintlig höghspänningsanläggning med en reservkraftanläggning kategori 1-4. Dokument som ska bifogas: Enlinjeschema, Jordelektrodsutförande. OBS! I höghspänningsärenden ska kunden först göra en förfrågan om anslutningsindikation: Förfrågan anslutning av anläggning i Skånska Energis elnät.
Återanslutning, HSP	Återanslutning höghspänningsanslutning. Dokument som ska bifogas: Situationsplan, Ritning på transformator, Enlinjeschema. OBS! I höghspänningsärenden ska kunden först göra en förfrågan om anslutningsindikation innan installatören skickar in föransökan. Länk till formuläret finns på Skånska Energis hemsida: Förfrågan anslutning av anläggning i Skånska Energis elnät.

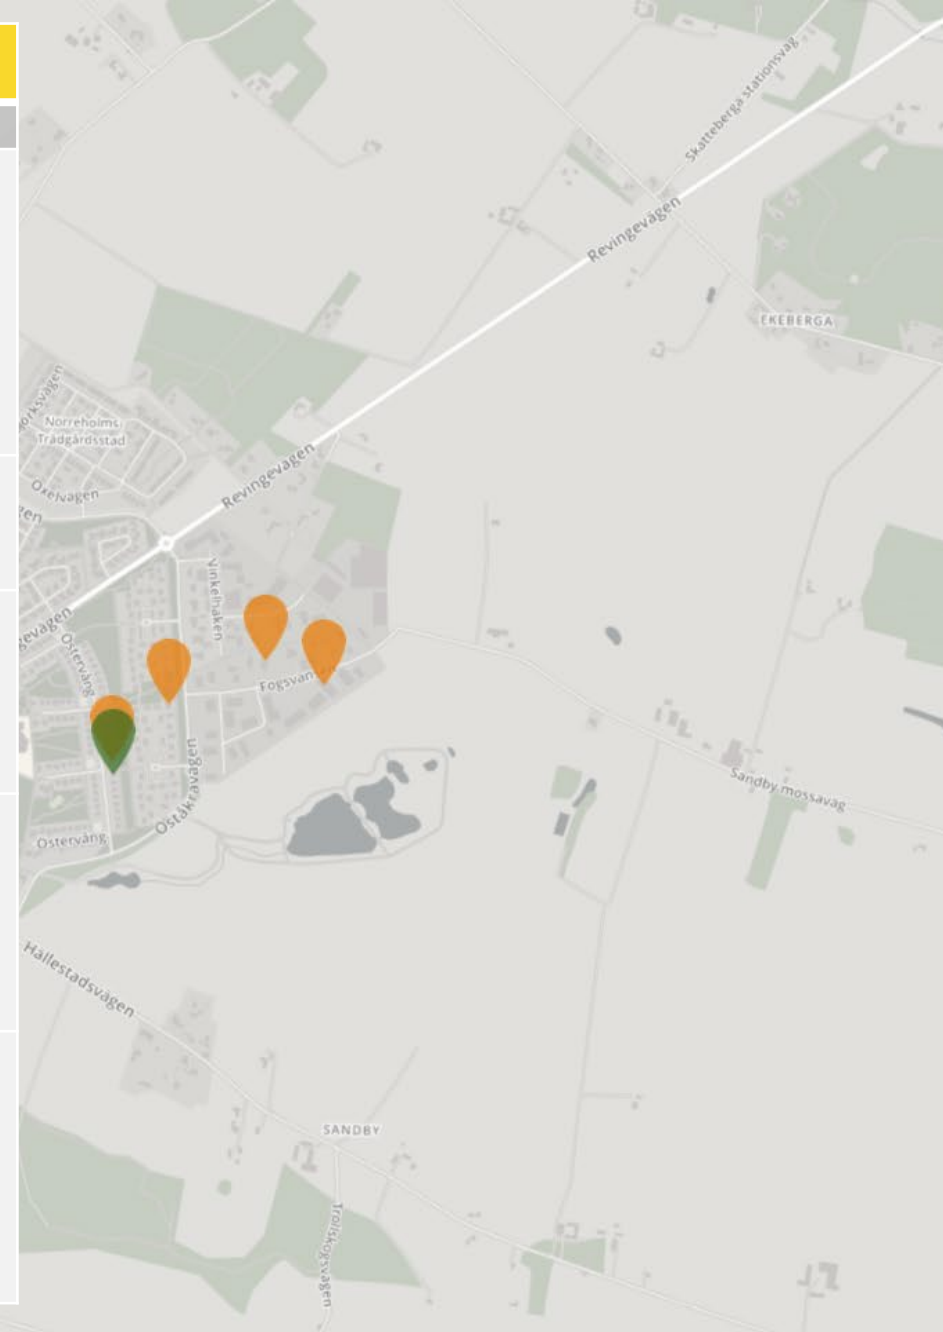

Obligatorisk information i föransökan

- 📍 Rödmarkerade flikar indikerar att det saknas uppgifter för att kunna skicka in föransökan
- 📍 Rödmarkerade fält är obligatoriska och måste fyllas i för att ansökan ska kunna skickas in
- 📍 Rubriker med rött utropstecken indikerar att något måste fyllas i eller bifogas för att ansökan ska kunna skickas in

Föransökan

Anläggning* Föransökan* Meddelanden*

Föransökningsdata

Beställarens referens Förfrågningsdatum
åååå-mm-dd --:--

Anmälan avser
Huvudtyp
Nyanslutning
Undertyp
Direktmätning 16-63 A

Föransökningsdata !

Typ av abonnemang/anslutning
A Småhus

Mätarplacering
K - Kabelmätarskåp

Utlösningskopplingsdatum
åååå-mm-dd --:--

Fyll i med utlösningsdatum för Tillkoppling eller Bortkoppling

Önskat kopplingsdatum*
åååå-mm-dd

Fyll i med datum för Tillkoppling eller Bortkoppling

Servisskrav ny

Mätarskrav, ny
16A (effekt 11 kW)

Effektuppgifter

Effekt (kW) Startström (A) Typ

Ingen data


+ Lägg till Ta bort Redigera

Övriga upplysningar

SWEREF99 TM 6177610, 395987


Produktionsanläggningar

- 🔥 För att skicka in en föranmälan för en ny produktionsanläggning krävs en ALP-blankett som signeras av kund. Du hittar blanketten på fliken **Meddelande**.
- 🔥 Klicka på **ALP-blankett** för att få upp en förhandsvisning och se över att alla uppgifter är korrekt ifyllda (du måste ha sparat ditt utkast för att kunna förhandsgranska
- 🔥 Klicka på **Begär signering**. Ett mail går nu iväg till kund för signering. Om du fyllt i allt som krävs kan du nu skicka in föranmälan.

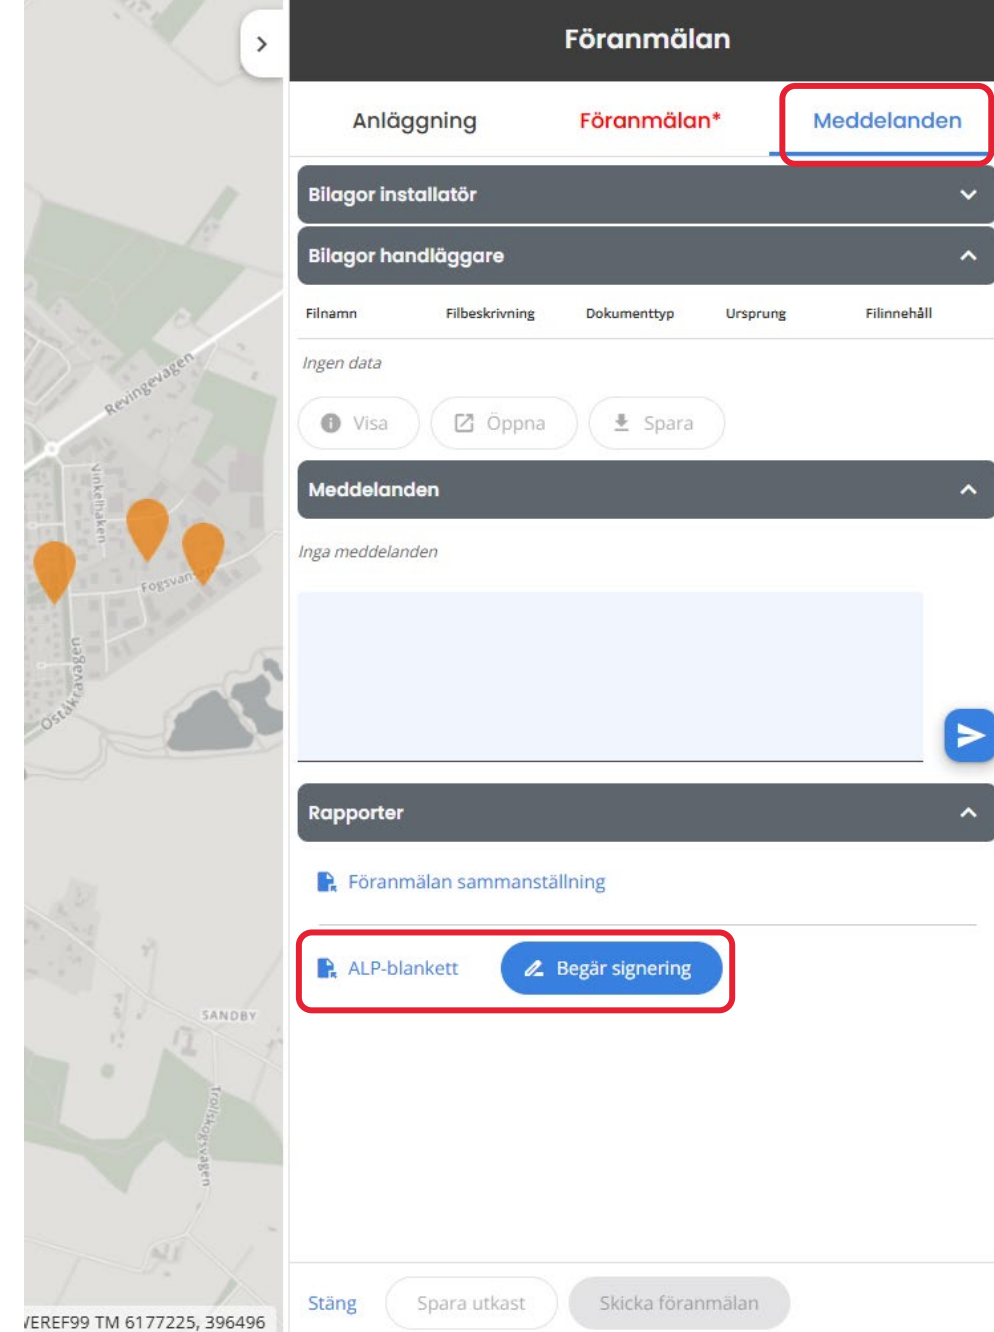

Bifoga bilagor

- 📌 För vissa ärendetyper är det krav på att bifoga dokumentation av olika slag
- 📌 Välj fliken **Meddelande** och sektionen **Bilagor installatör**
- 📌 Tryck **Lägg till** och välj fil. Används en enhet med kamera, ges alternativen att välja en befintlig bild/fil eller att ta en bild.
- 📌 Markera filen som ska bifogas, tryck **Öppna**. Filen läggs till.
- 📌 Filer som bifogas av handläggare syns under sektionen **Bilagor handläggare**

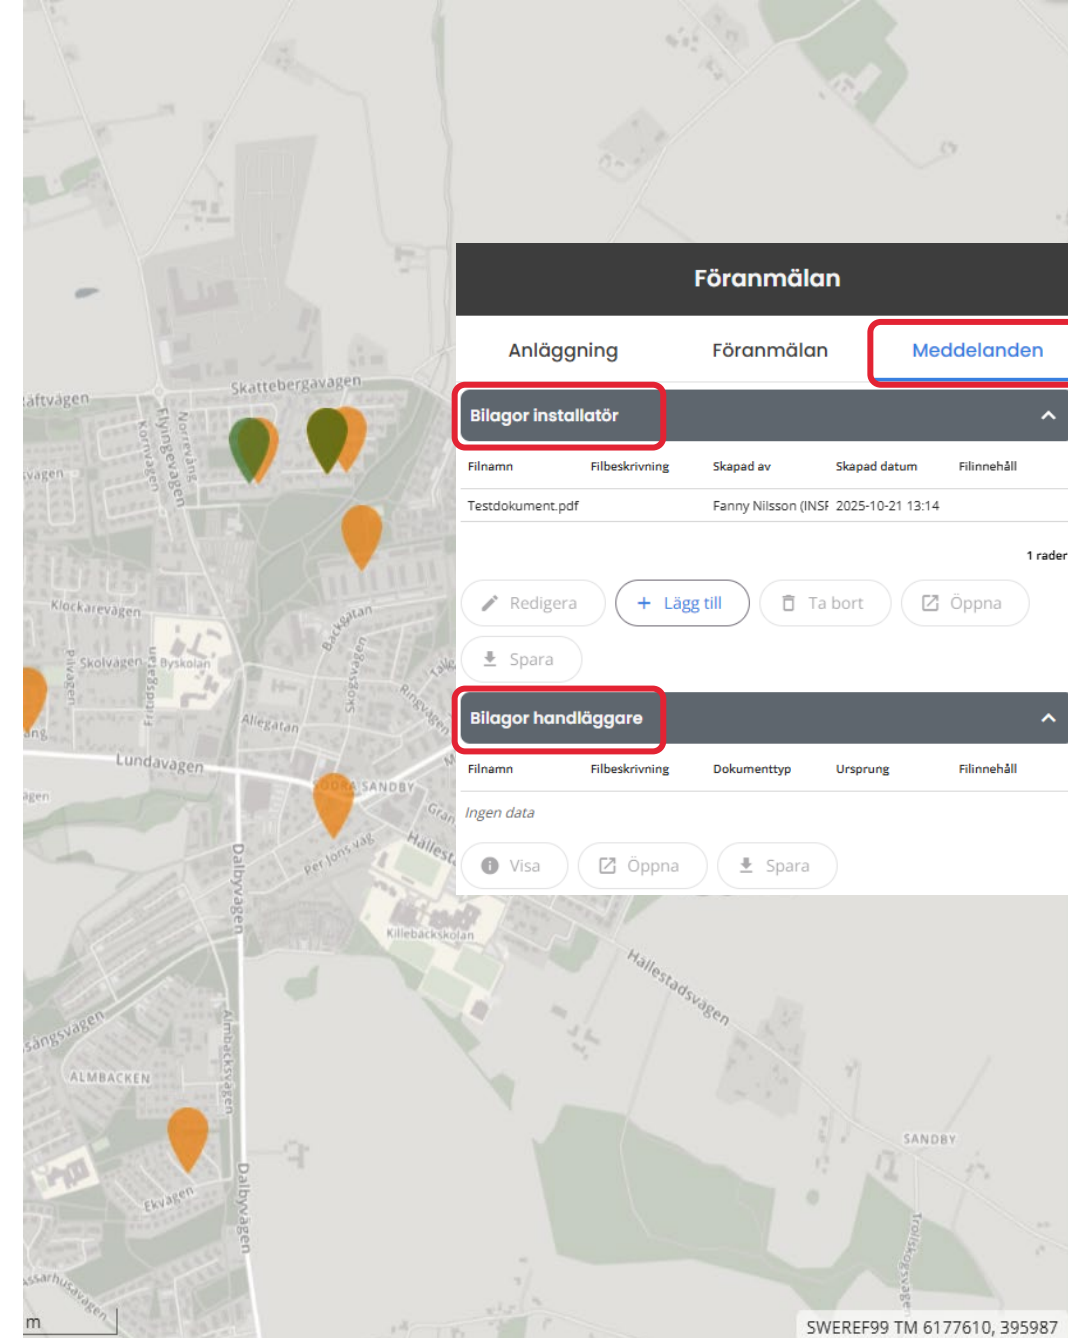

Spara och skicka in föransmälan

- ♥ Vill man spara och jobba vidare med föransmälan senare väljer man **Spara utkast**
 - ♥ Det sparade utkastet lägger sig under **För-och färdigansmälan som kräver min åtgärd** och fliken **Registrera föransmälan**
 - ♥ Tryck på aktuellt ärende och **Ändra** för att komplettera
- ♥ När allt är ifyllt kan man trycka på **Skicka föransmälan**
- ♥ Den inskickade föransmälan lägger sig under **Inskickade föransmälan som hanteras av elnätsbolaget**

The screenshot displays the Skanska Energi app interface. At the top, a map shows the current location. Below the map, a sidebar menu lists various report types: 'Skapa föransmälan', 'För- och färdigansmälan som kräver min åtgärd (41)', 'Inskickade föransmälan som hanteras av elnätsbolaget', 'Avslutade föransmälan', and 'Gå till koordinater'. The main screen shows a detailed view of a report titled '57, Flytt/Byte/Servisändring - Flytt av mätare/Servisändring'. It includes fields for 'Registrera Föransmälan' (Startdatum: 2025-06-12), 'Fastighet/Adress', and 'Nätbolagets handläggare' (Ingen Tillsatt Än). Below these fields are buttons for 'Ändra' (highlighted with a red box) and 'Radera'. A table below the buttons lists reports, with the first row (ID 57) highlighted (also with a red box). The bottom of the screen shows a 'Föransmälan' section with tabs for 'Anläggning', 'Föransmälan', and 'Meddelanden'. The 'Föransmälan' tab is active, showing a form with fields for 'Föransmälandata', 'Beställarens referens', 'Anmälan avser', 'Huvudtyp', and 'Flytt/Byte/Servisändring'. At the bottom of this form are buttons for 'Stäng', 'Spara utkast', and 'Skicka föransmälan' (highlighted with a red box).

Skapa föransmälan

För- och färdigansmälan som kräver min åtgärd (41)

Inskickade föransmälan som hanteras av elnätsbolaget

Avslutade föransmälan

Gå till koordinater

57, Flytt/Byte/Servisändring - Flytt av mätare/Servisändring

Registrera Föransmälan
Startdatum: 2025-06-12

Fastighet/Adress

Nätbolagets handläggare
Ingen Tillsatt Än

Visa i

Ändra

Radera

Föransmälns...	Anmälan avser	Startdatum, åt...	Abonnema...
57	Flytt/Byte/Servisä... Flytt av mätare/S...	2025-06-12	
58	Säkringsändring Nedsäkring Direk...	2025-06-12	

Föransmälan

Anläggning Föransmälan Meddelanden

Föransmälandata

Beställarens referens

Anmälan avser

Huvudtyp

Flytt/Byte/Servisändring

Stäng Spara utkast Skicka föransmälan

SWEREF99 TM 6177610, 395987

Titta på inskickad föranmälan

- 🔥 Inskickade föranmälan hittas under rubriken **Inskickade föranmälan som hanteras av elnätsbolaget**
- 🔥 Trycker du på ett ärende i listan visas status i en ruta till vänster i bild
- 🔥 Tryck på **Visa** om du vill se formuläret för anmälan

The screenshot shows the Skanska Energi portal interface. At the top, there's a navigation bar with the following items:

- Skapa föranmälan
- För- och färdiganmälan som kräver min åtgärd (41)
- Inskickade föranmälan som hanteras av elnätsbolaget** (highlighted with a red box)
- Avslutade föranmälan
- Gå till koordinater

Below the navigation bar, there's a map showing the location of the application. The map is titled "228, Bruten plombering - Flera mätare".

On the left side of the map, there's a sidebar with the following information:

- Fastighet/Adress
- Nätbolagets handläggare: Fanny Nilsson, fanny.nilsson@krafttringen.se
- Handläggare arbetar med föranmälan
- Startdatum: 2025-10-21
- Avtal mottaget
- Avtal till kund för signering
- Färdiganmälan granskas
- Föranmälan avslutad
- Föranmälan makulerad
- Handläggare arbetar med föranmälan
- Handläggare arbetar med föranmälan
- Kompletterad färdiganmälan granskas
- Kompletterad föranmälan granskas
- Utförande planeras efter BOM
- Utförande pågår

At the bottom of the sidebar, there's a "Visa i" dropdown menu and a "Visa" button (highlighted with a red box).

On the right side of the map, there's a table with the following columns: Föranmälnansnummer, Anmälan avser, and Abonnemangs/anl... The table contains two rows:


Föranmälnansnummer	Anmälan avser	Abonnemangs/anl...
200	Nyanslutning Direktmätning 16-63 A	
228	Bruten plombering Flera mätare	

The row with number 228 is highlighted with a red box.

SWEREF99 TM 6177610, 395987

Kommunicera med anslutningsingenjör


- Under fliken **Meddelande** på ärendet finns en chatt där du som installatör kan kommunicera med anslutningsingenjören för ärendet

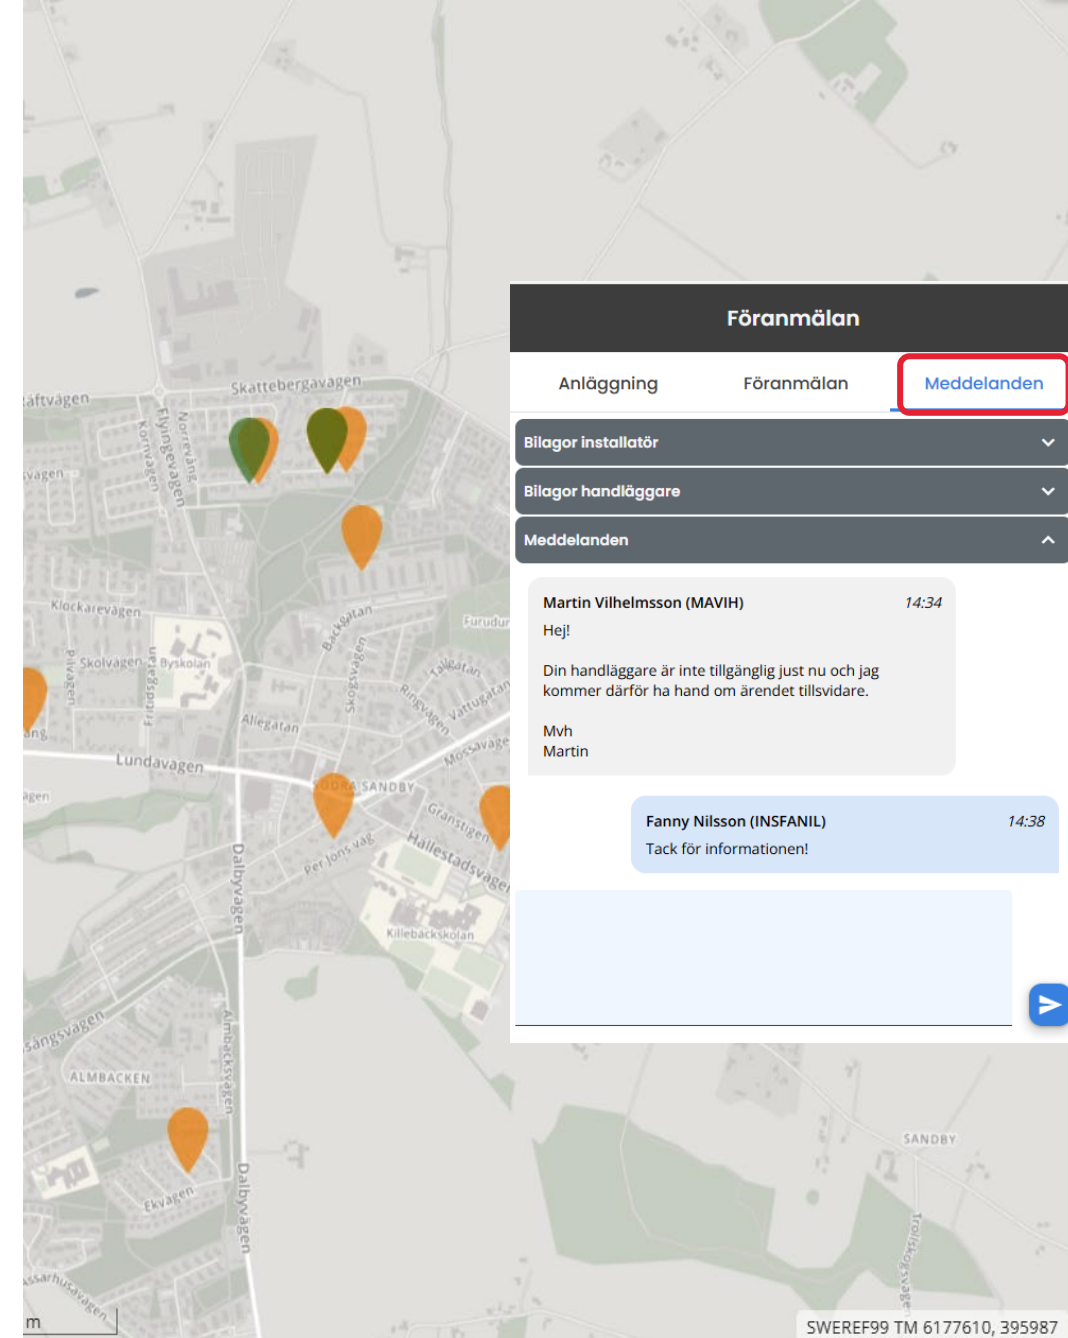

För- och färdiganmälan som kräver min åtgärd

Under rubriken **För-och färdiganmälan som kräver min åtgärd** hittar man följande:

- **Komplettera föranmälan:**
Föranmälan som kräver komplettering
- **Registrera föranmälan:**
Sparade föranmälan som ännu inte skickats in
- **Installationsmedgivande:**
Anläggningar redo att färdiganmälas
- **Komplettera färdiganmälan:**
Färdiganmälan som kräver komplettering

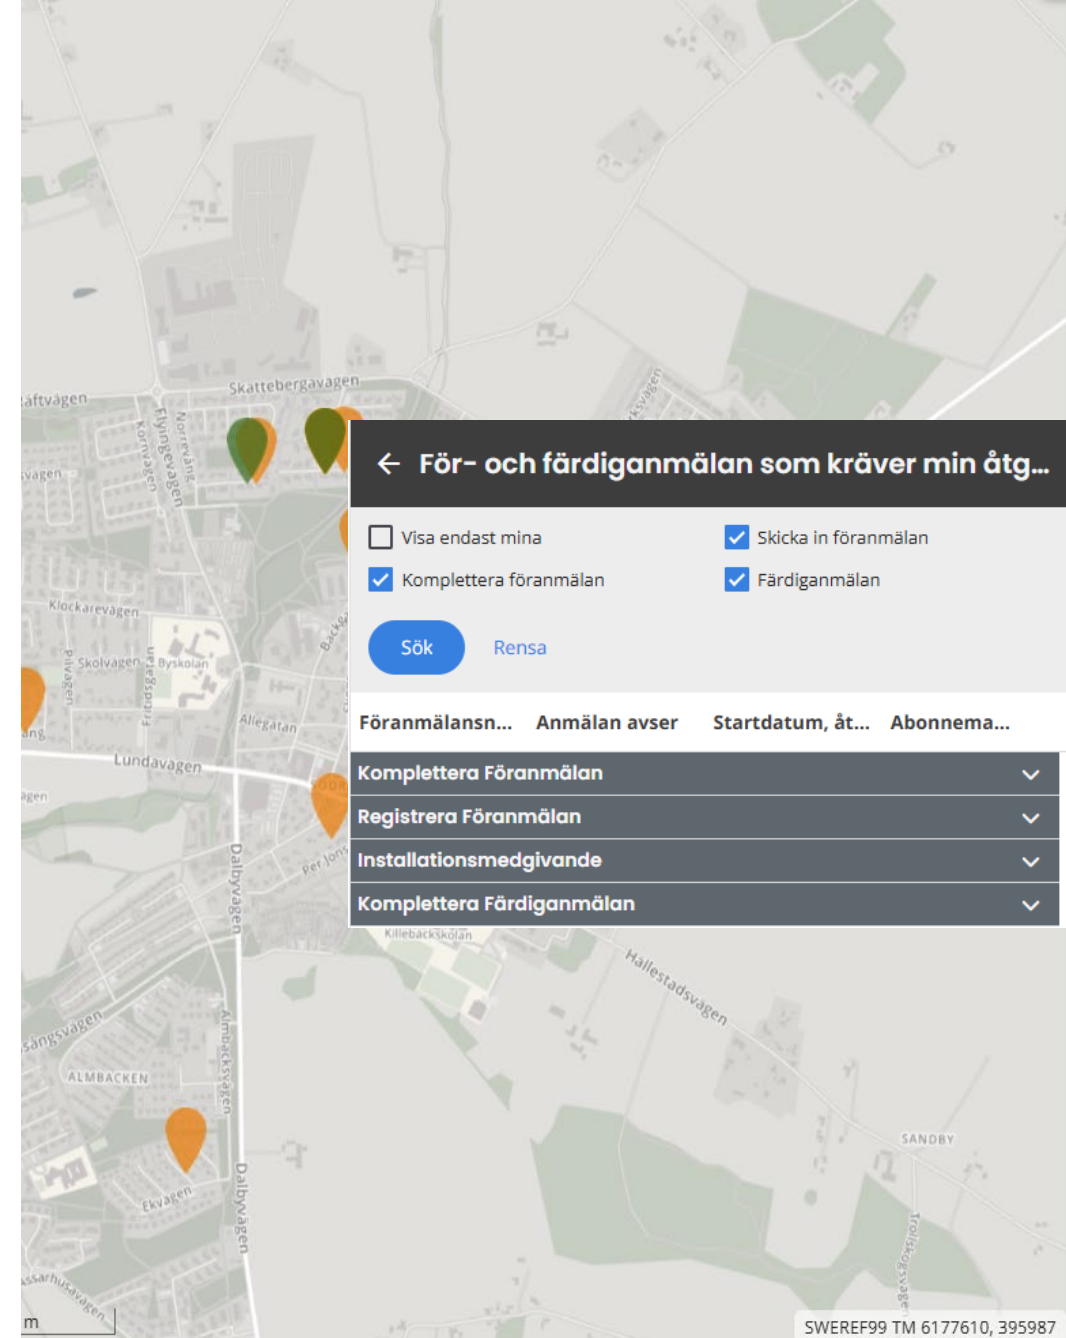

Färdiganmälan

- ♥ Färdiganmälan hittas rubriken under **För-och färdiganmälan som kräver min åtgärd**
- ♥ Behöver den kompletteras ligger den under **Komplettera Färdiganmälan**
- ♥ Anläggningar redo att färdiganmälas ligger under **Installationsmedgivande**
- ♥ Gå in på ärendet och bocka för raden som ska färdiganmälas
 - ♥ Man kan färdiganmäla flera anläggningar samtidigt
 - ♥ Rödmarkerade rader indikerar att obligatorisk information saknas i formuläret
 - ♥ Tryck på redigeraknappen tillhöger för att öppna formuläret och komplettera med det som saknas
 - ♥ När allt är ifyllt trycker man på **Färdiganmäl** och raden får en grön bock

← För- och färdiganmälan som kräver min åtgärd...

☐ Visa endast mina ☒ Skicka in föränmälan
☒ Komplettera föränmälan ☒ Färdiganmälan

Sök Rensa

Föränmälns... Anmälan avser Startdatum, åt... Abonnema...

Komplettera Föränmälan
Realstrera Föränmälan
Installationsmedgivande
Komplettera Färdiganmälan

Anläggningar att färdiganmäla


Abonnemang/anlägg...	Status	Uppgift	Installatör
7359991334-42231031 Färdiganmäl	✓	Ny Anslutning	Fanny
☐ 7359991334-42231031 Ej anmäld		Ny Anslutning	

1 av 2 anläggningar färdiganmälde

SWEREF99 TM 6177610, 395987

Manualer och support

- 📍 Besök vår informationssida för installatörer för mer information om installatörswebben och processen kring För-och Färdiganmälan generellt: Viktig information för dig som elinstallatör
- 📍 Hittar du inte den information du söker är du välkommen att kontakta vår kundsupport så hjälper vi dig vidare!

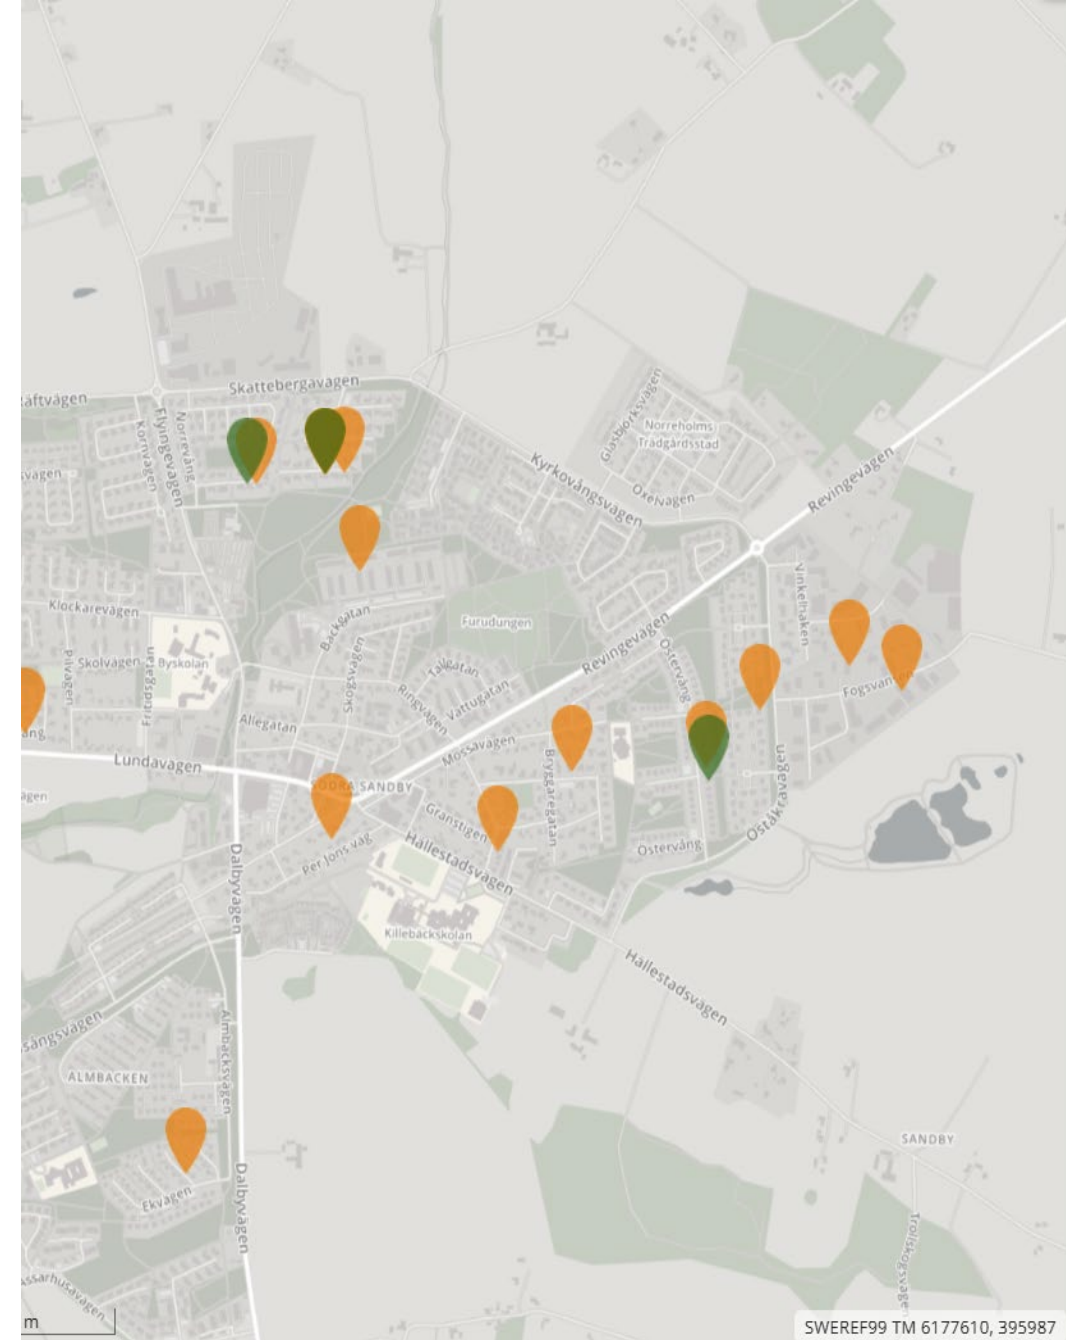

SWEREF99 TM 6177610, 395987